



Detailj B (cijevi)



Napomena:

Ulazna cijev $\phi 160\text{mm}$ je na visini 218cm od dna jame.
 Cijevi (2kom) za pretakanje između komora su $\phi 110\text{mm}$ na visini od 198cm od dna jame.
 Izlazna cijev $\phi 110\text{mm}$ je na visini 208cm od dna jame.
 Sve cijevi vire sa svake strane 20cm.
 Debljina stijenke betona je 20cm.

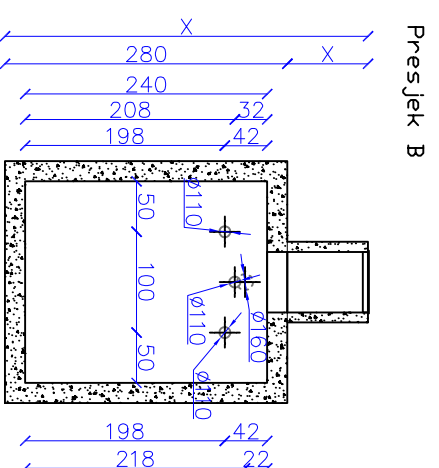

| | | |
|--------------|-----------------|--|
| AutocAD | Ime i Prezime | Potpisi: |
| Konstruirao: | Domagoj Deković | |
| Pregledao: | | |
| Mjerilo: | Datum: | Nazivi: |
| 1:75 | 15.07.2018. | IZVDR pročišćivač 15m ³ |
| | | Materijali: |
| | | Broj crteža: 1 |